

2016

COMISSIÓ D'INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA  
Centre de Tractament Tèrmic de Residus - La Comella



[www.civ-comella.ad](http://www.civ-comella.ad)




BUTLLETÍ SEMESTRAL  
novembre 2015 > maig 2016

butlletí núm.

16

Aquest butlletí destaca els punts més importants i essencials tractats a la reunió ordinària de la Comissió d'Informació i Vigilància del Centre de Tractament de Residus de la Comella, del 31 de maig del 2016.

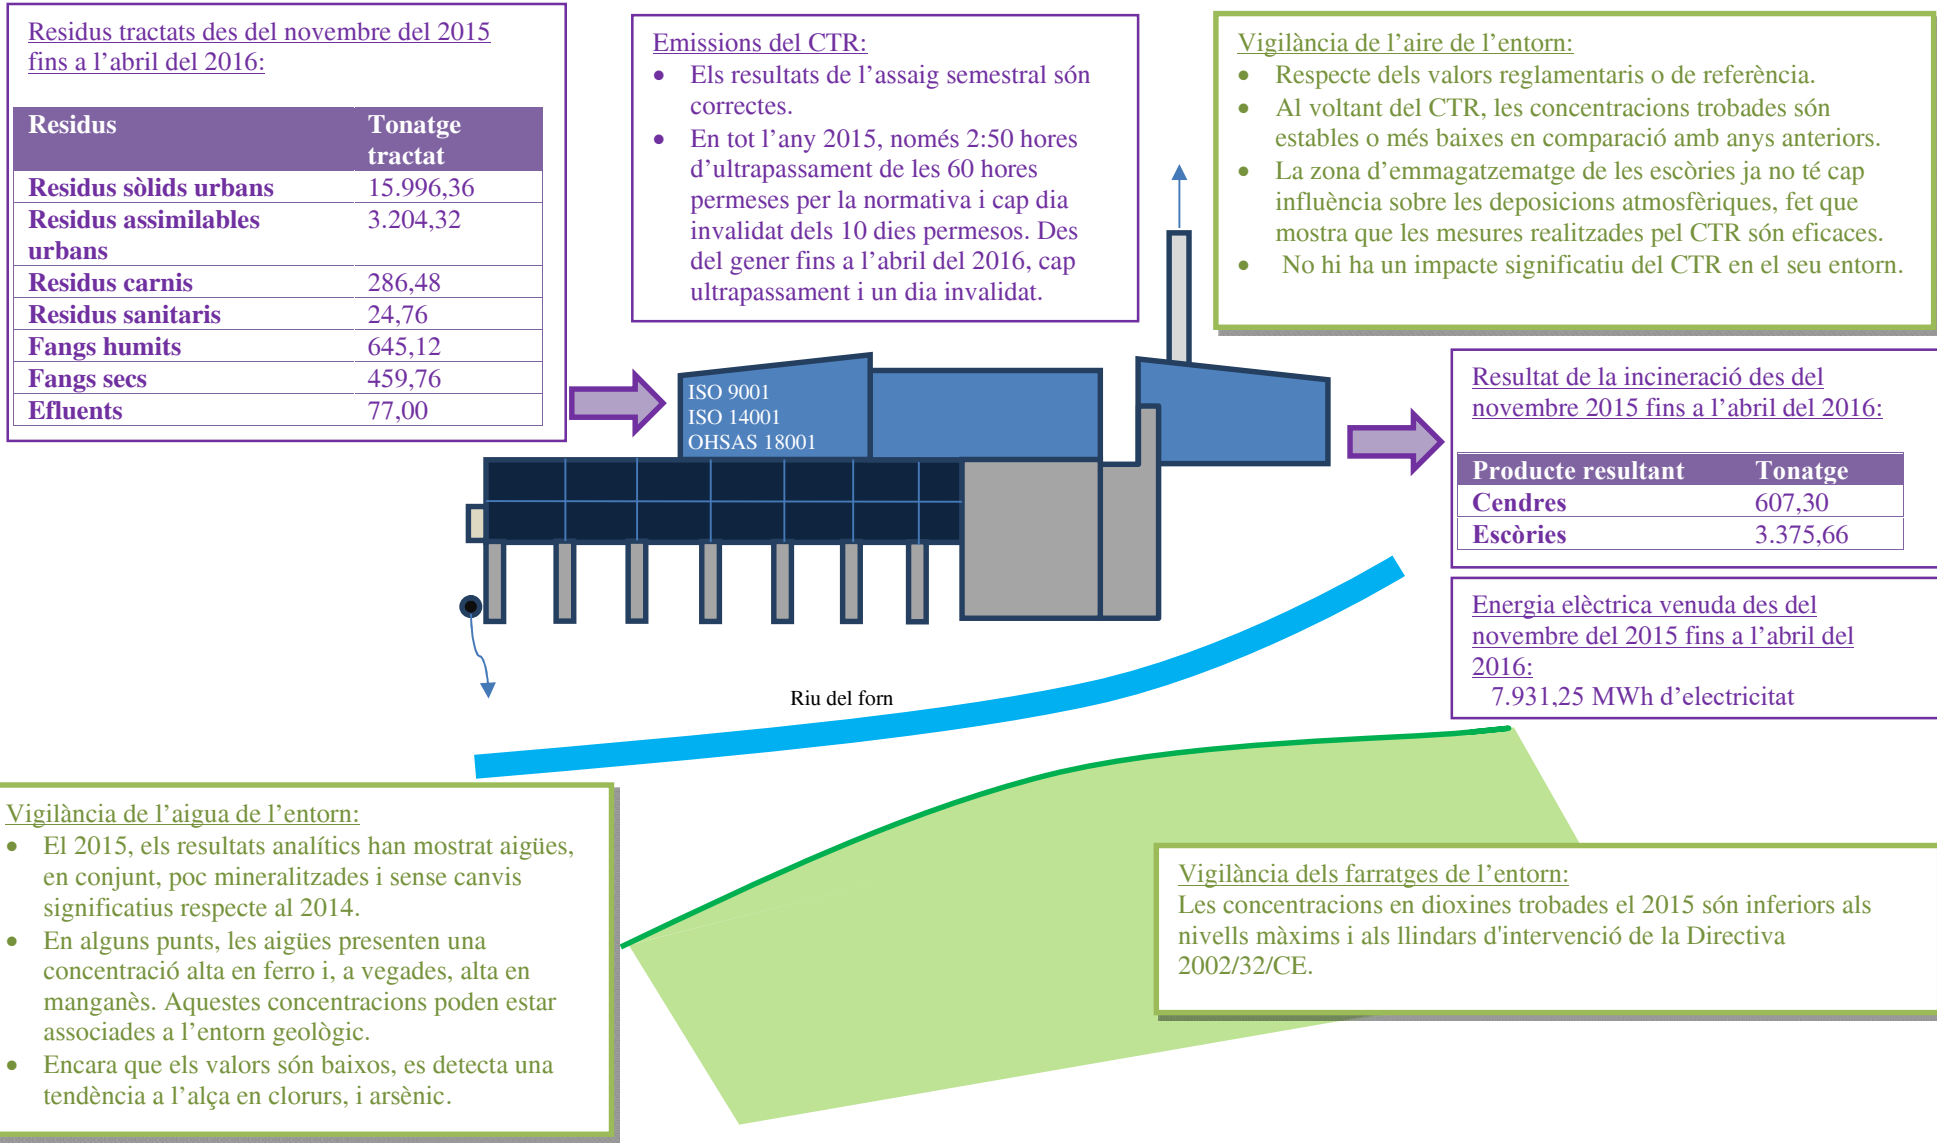

A les instal·lacions del CTR, l'índex d'accidentalitat del 2015 i el del 2014 són el més baixos dels últims cinc anys. Vist que els accidents són de caràcter lleu, es mostra l'efectivitat de la formació dels operaris respecte als possibles riscos laborals. Dins del Pla de millora de la instal·lació del CTR, s'han realitzat diverses millores de tipus estructural (instal·lació d'un dipòsit de gasoil, tancaments, instal·lació de tubs d'extracció...) i en el funcionament de la planta (implantació d'un nou programari de gestió, certificat d'eficiència energètica...).